ผังเส้นทางการหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
: อาคารแสงเทียน (CB) ชั้นที่ 2

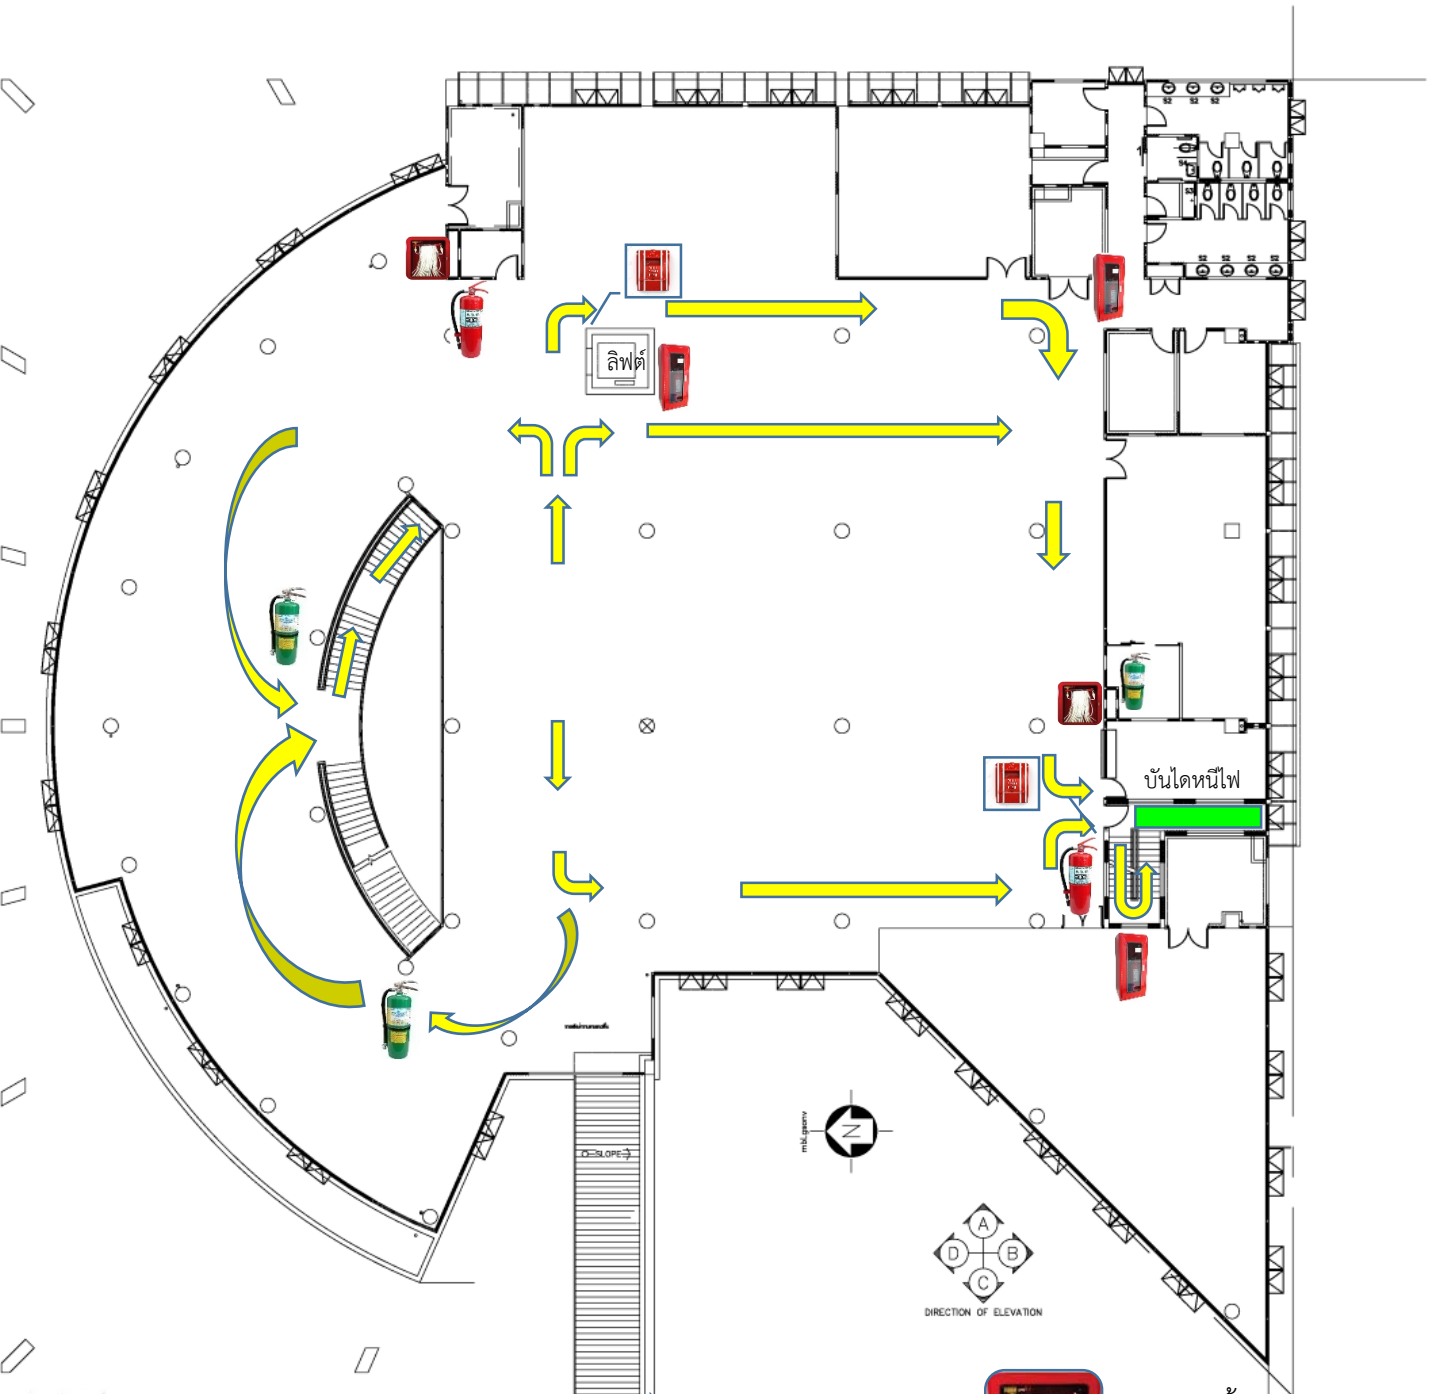

สวิตช์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้

เส้นทางการหนีไฟ

สายฉีดน้ำดับเพลิง
ความยาว 30 เมตร

ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมัน
ใบไม้กระดาษหญ้าฟางและไฟฟ้า
(สารเหลวระเหยไม่ทิ้งคราบ)
NON-CFC

ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมัน
ใบไม้กระดาษหญ้าฟางและไฟฟ้า
(ทิ้งคราบผงเคมีแห้ง)

ใช้ดับเพลิง
ที่เกิดจากไฟฟ้ามีรัศมี
ใช้งานไม่เกิน 1 เมตร
(ไม่มีคราบผงเคมี)